


РФ, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Блюхера, 71/1
Тел.: +7 (383) 209-15-25,
+7 (383) 361-45-31,
+7 (383) 325-22-57
E-mail: office@rosa-nsk.ru.
Web: www.rosa-nsk.ru



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ОЧИСТКИ СТОКОВ

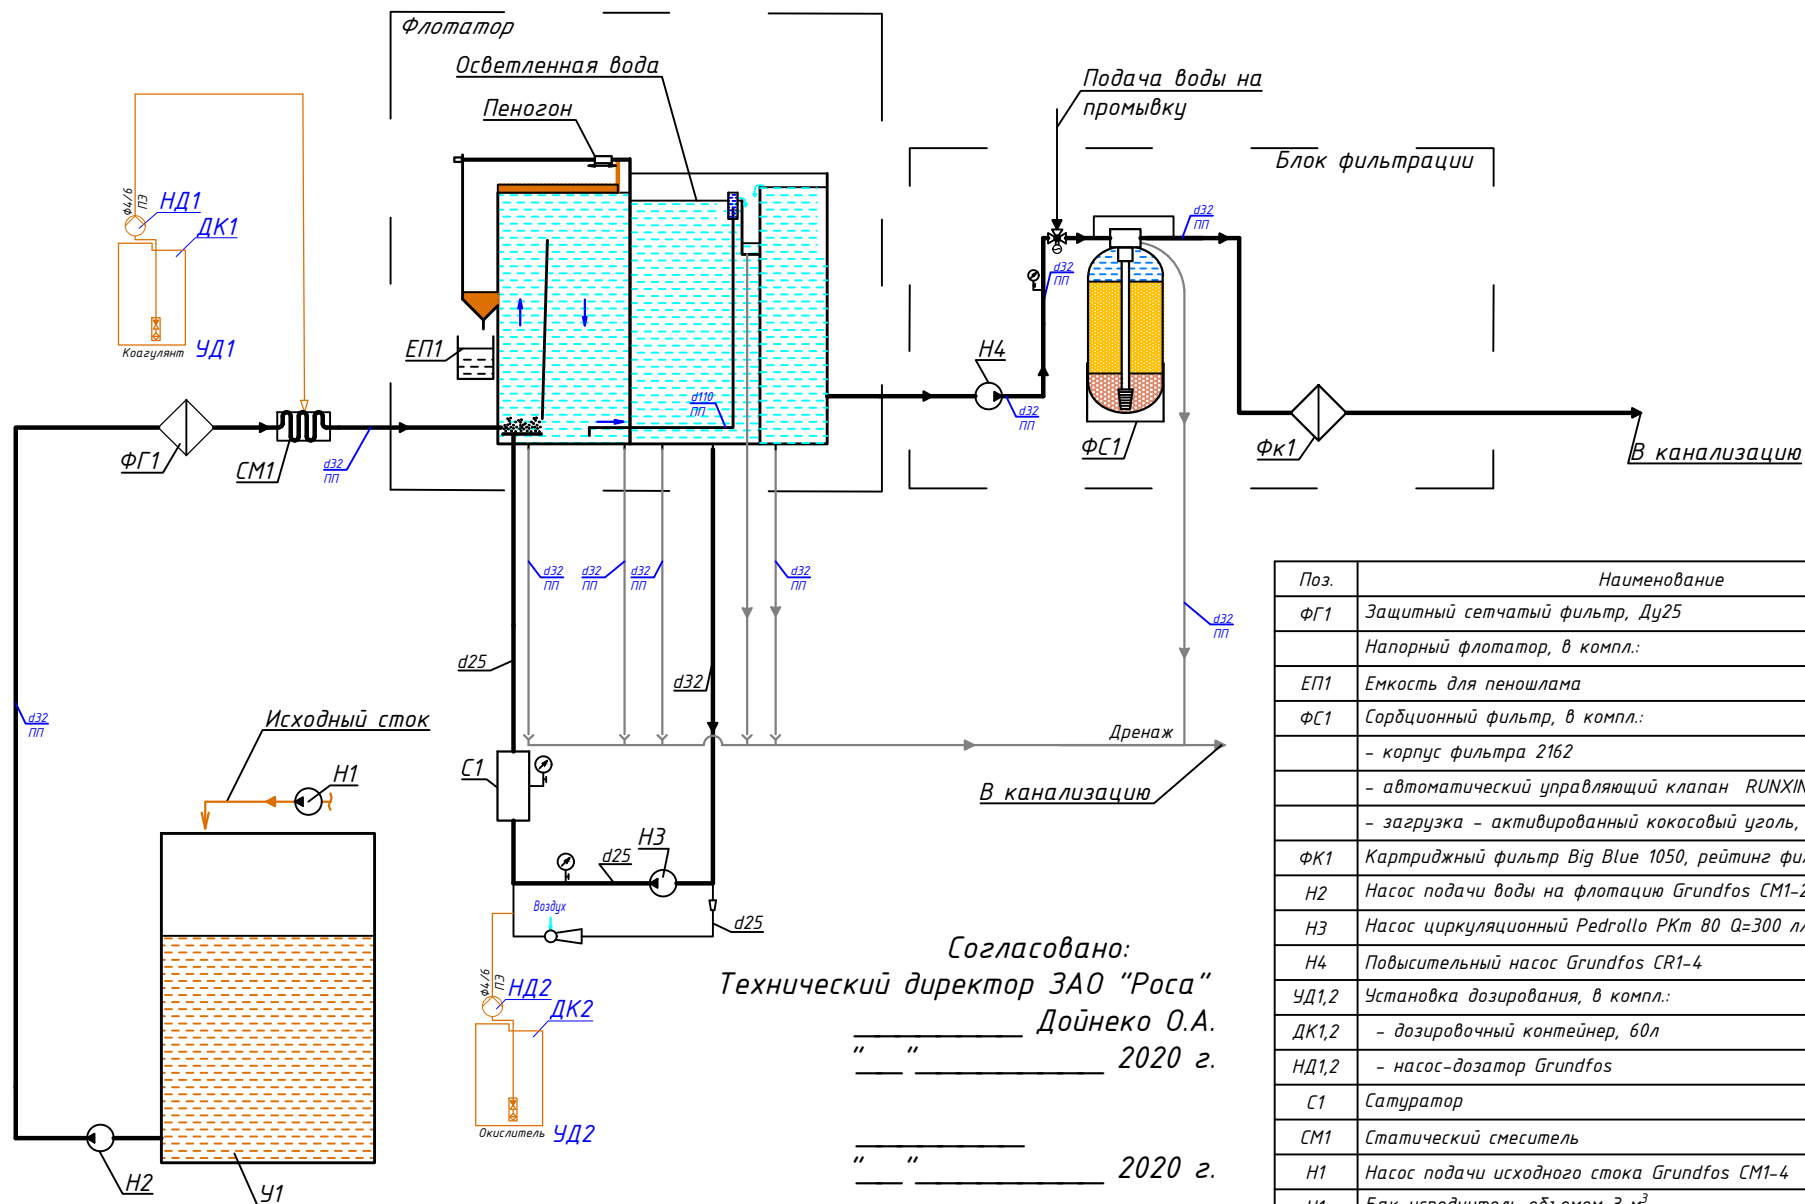

Согласовано:
Технический директор ЗАО "Роса"
Дойнеко О.А.
" " " " 2020 г.

" " " " 2020 г.

Поз.	Наименование	Кол-во
ФГ1	Защитный сетчатый фильтр, Ду25	1
	Напорный флотатор, в компл.:	1
ЕП1	Емкость для пеношлама	1
ФС1	Сорбционный фильтр, в компл.:	1
	- корпус фильтра 2162	1
	- автоматический управляющий клапан RUNXIN TM.F68A3	1
	- загрузка - активированный кокосовый уголь, л	200
ФК1	Картриджный фильтр Big Blue 1050, рейтинг фильтрации 5 мкм	1
Н2	Насос подачи воды на флотацию Grundfos CM1-2	1
Н3	Насос циркуляционный Pedrollo PKm 80 Q=300 л/ч, H=5 кгс/см2	1
Н4	Повысительный насос Grundfos CR1-4	1
УД1,2	Установка дозирования, в компл.:	2
ДК1,2	- дозирующий контейнер, 60л	2
НД1,2	- насос-дозатор Grundfos	2
С1	Статуратор	1
СМ1	Статический смеситель	1
Н1	Насос подачи исходного стока Grundfos CM1-4	1
У1	Бак-усреднитель объемом 3 м³	1

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №